

ul. Ksawerów

-176

WP150


-16

ul. Lutocińska

-156

-110

-247

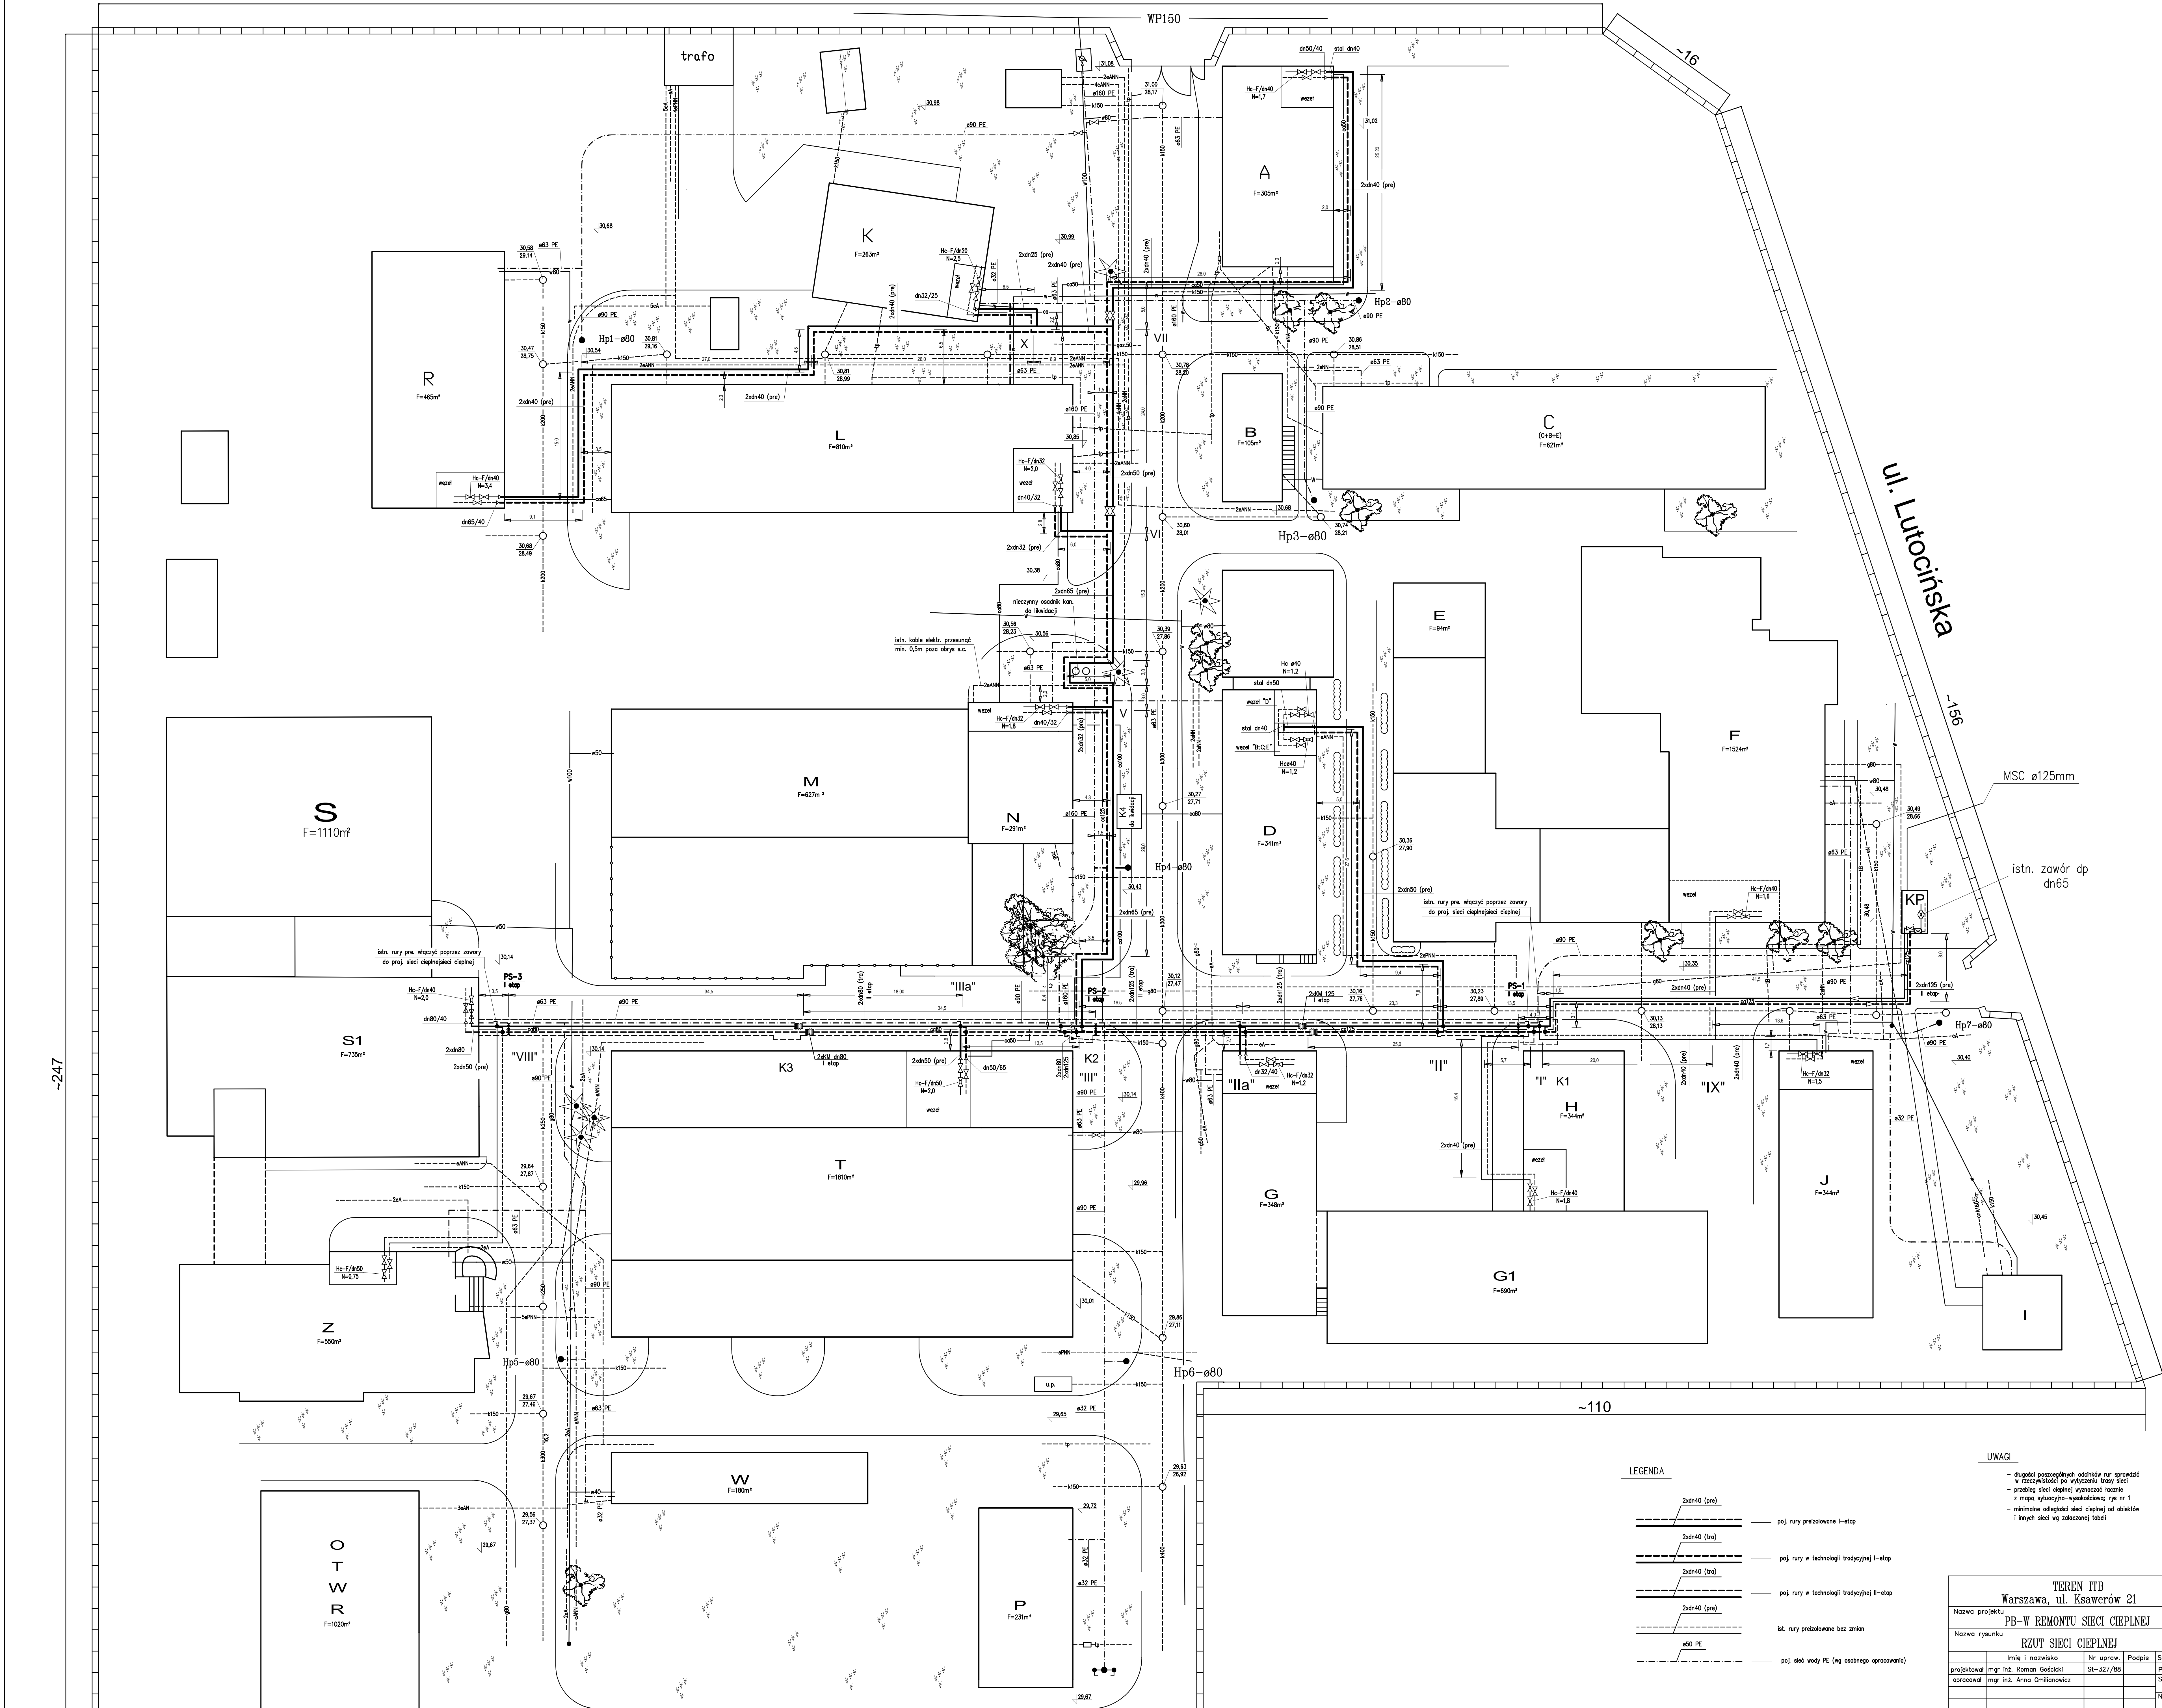

LEGENDA

- 2x dn40 (gr) ———— poj. rury przetworzone I-etap
- 2x dn40 (st) ———— poj. rury w technologii tradycyjnej I-etap
- 2x dn40 (st) ———— poj. rury w technologii tradycyjnej II-etap
- 2x dn40 (gr) ———— ist. rury przetworzone bez zmian
- 2x dn40 (gr) ———— poj. sieć wody PE (wg osobnego opracowania)

UWAGI

- długości poszczególnych odcinków rur sporządzone w przekrojach po wyliczeniach i trasie sieci
- przebieg sieci ciepłej wyznacza linia ciągła
- z uwagi na różnice w poziomie terenu
- minimalna odległość sieci ciepłej od obiektów i innych sieci wg załączanej tabeli

TEREN ITB			
Warszawa, ul. Ksawerów 21			
Nazwa projektu			
PB-W REMONTU SIECI CIEPŁEJ			
Nazwa rysunku			
RZUT SIECI CIEPŁEJ			
projektował mgr inż. Roman Górecki	Nr upraw. Podpis	Stadium	Brano
opracował mgr inż. Anna Górecka	St-37/88	P.B.-W.	Sanit.
		Skala	1:250
		Nr rys.	2