


parter	WC MĘSKI
7.1m ²	gres

RZUT PARTERU


parter	WC DAMSKI
7.0m ²	gres

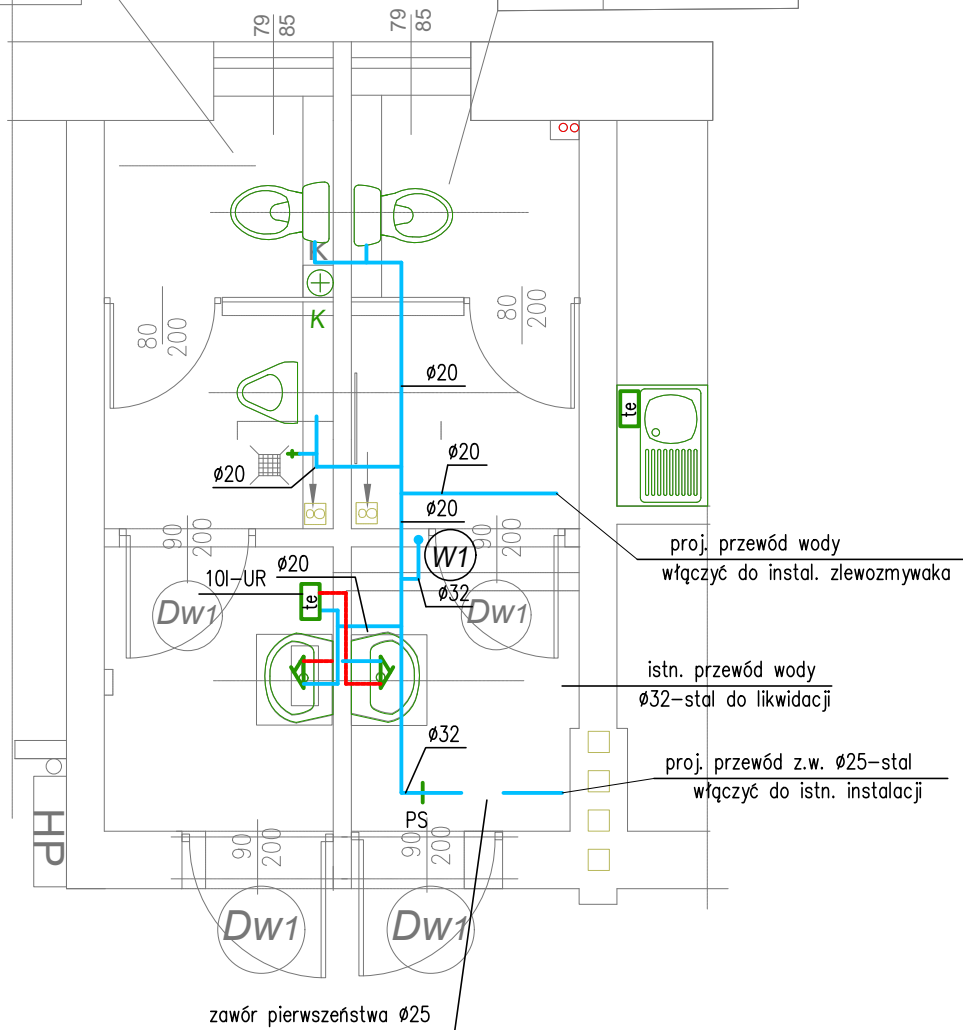

Ip.	WC MĘSKI
6.5m ²	gres

RZUT 1 PIĘTRA

Ip.	WC DAMSKI
6.5m ²	gres

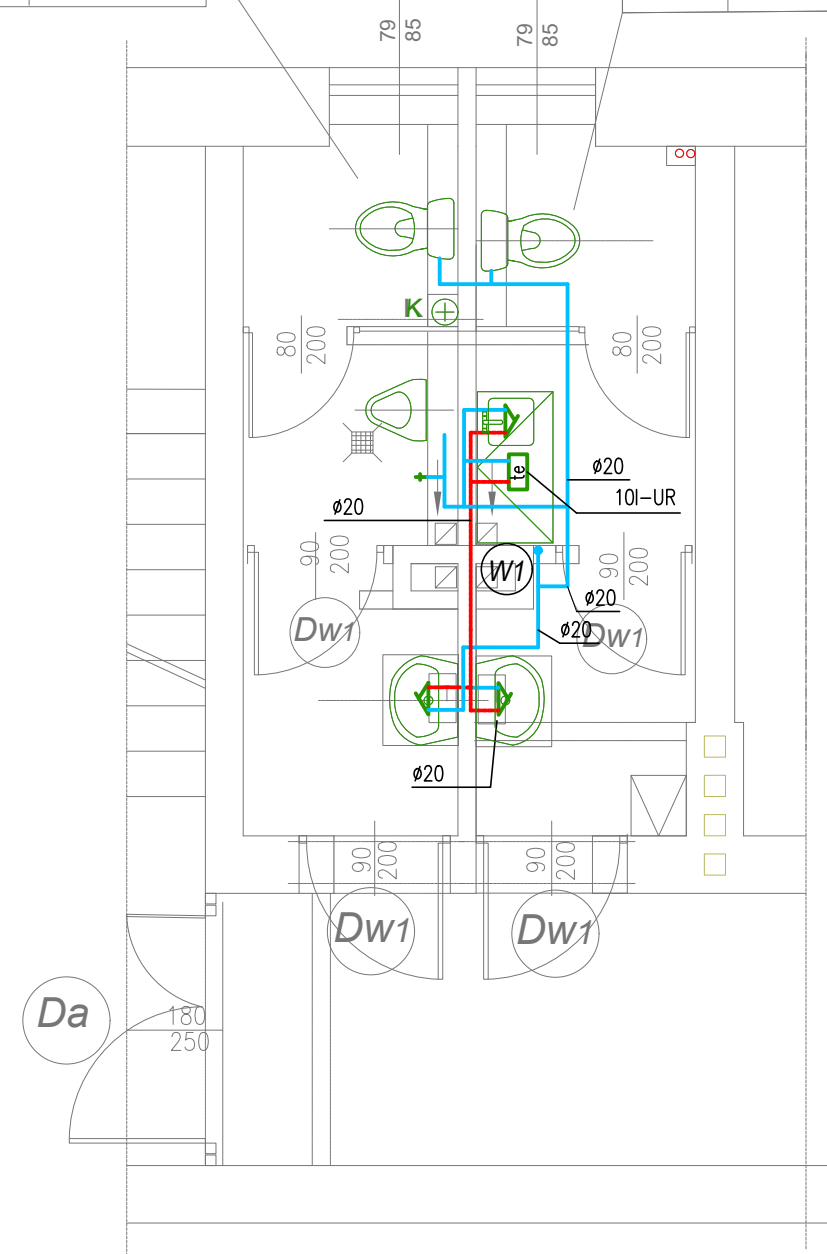

Oznaczenia:

- - proj. przewody c.w.u. PEX
- - proj. przewody z.w. PEX
- - istn. przewody wody
- te -proj. elektryczny podgrzewacz wody
- ↑ -bateria jednouchwytyowa
- ↑ -bateria jednouchwytyowa z wyciąganą wylewką

Uwaga

- Wszystkie poziomy wody prowadzić między stropem właściwym a sufitem podwieszonym
- Przewody ZWU i CWU izolować pianką PE 6mm

DDM - Dorota Doliwa-Mikołajska
 01 407 Warszawa; ul. Deotymy 19/21 m.2
 tel.: 0 502 440 335; email: ddm@mikolajski.pl

projektowanie architektoniczne				
SANITARIATY				
Warszawa; ul. Ksawerów 21; budynek A				
Nazwa i adres obiektu budowlanego				
PROJEKT REMONTU LABORATORIUM ŚCIEKÓW				
RZUT PARTERU I 1 PIĘTRA INSTALACJE ZWU I CWU			1:50 skala	Nr IS-01 rysunek
nazwa rysunku				
mgr inż G. Wachnik	SANITARNA	MAZI0333/PWOS/04	06- 2022	
Imię i nazwisko projektanta	specjalność	Nr uprawnień bud.	data	podpis