



I Ip.	WC MĘSKI	RZUT 2 PIĘTRA	I Ip.	WC DAMSKI
6.3m ²	gres		6.3m ²	gres



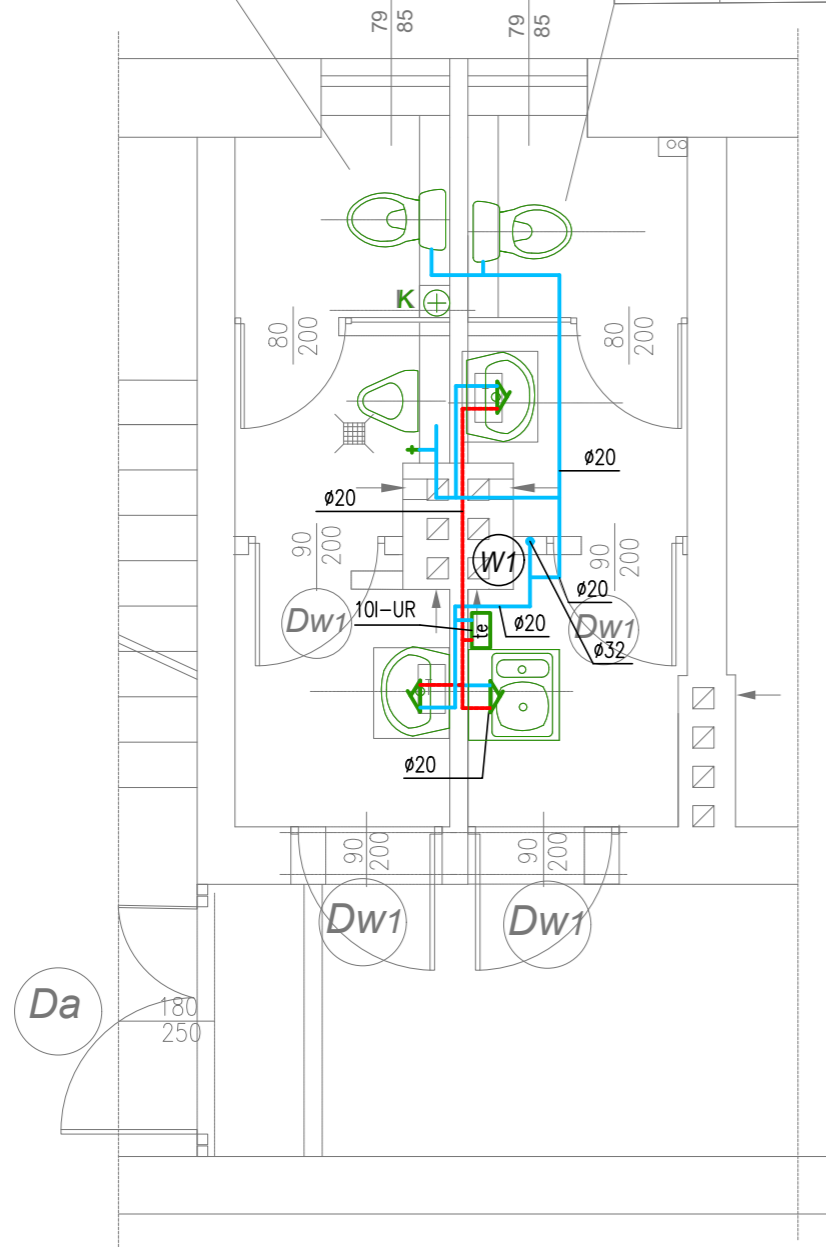

III Ip.	WC MĘSKI	RZUT 3 PIĘTRA	III Ip.	WC DAMSKI
6.3m ²	gres		6.3m ²	gres

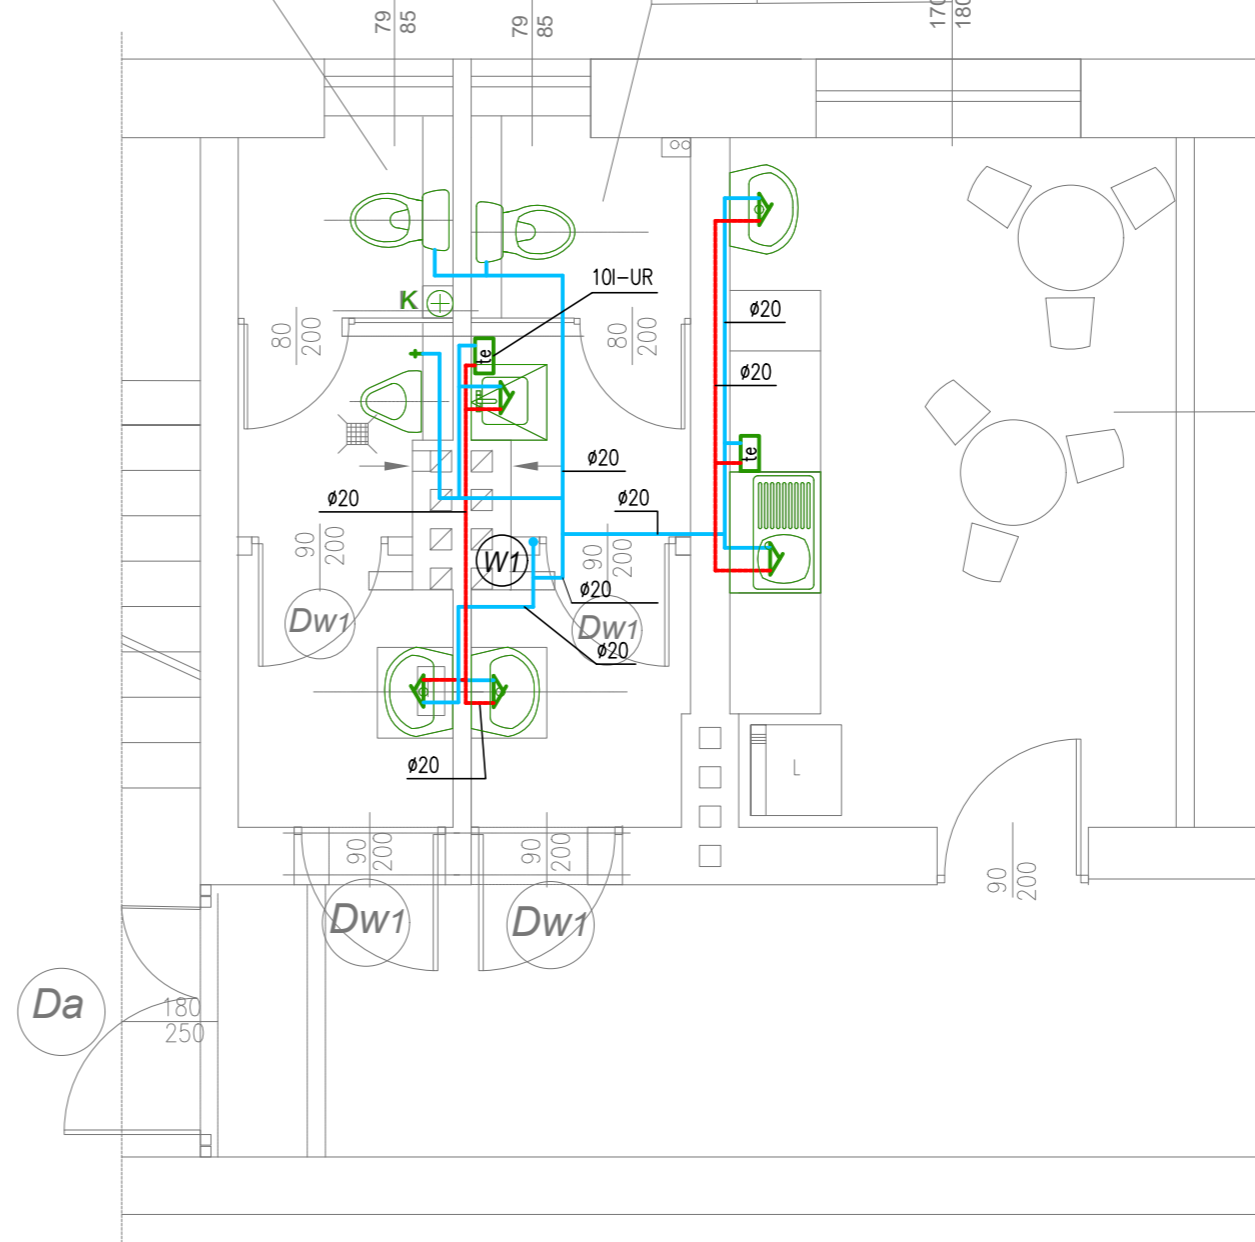

	POKÓJ SOCJALNY
13.3m ²	gres

Oznaczenia:

- — proj. przewody c.w.u. PEX
- — proj. przewody z.w. PEX
- — istn. przewody wody
- te —proj. elektryczny podgrzewacz wody
-  —bateria jednouchwytowa
-  —bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką

Uwaga

- Wszystkie poziomy wody prowadzić między stropem właściwym a sufitem podwieszonym
- Przewody ZWU i CWU izolować pianką PE 6mm

DDM - Dorota Doliwa-Mikołajska
 01 407 Warszawa; ul. Deotymy 19/21 m.2
 tel.: 0 502 440 335; email: ddm@mikolajski.pl

projektowanie architektoniczne				
SANITARIATY				
Warszawa; ul. Ksawerów 21; budynek A				
Nazwa i adres obiektu budowlanego				
PROJEKT REMONTU LABORATORIUM ŚCIEKÓW				
RZUT 2 I 3 PIĘTRA INSTALACJE ŻWU I CWU			1:50	Nr IS-02
nazwa rysunku			skala	rysunek
mgr inż. G. Wachnik	SANITARNA	MAZ/0333/PWOS/04	06-2022	
Imię i nazwisko projektanta	specjalność	Nr uprawnień bud.	data	podpis