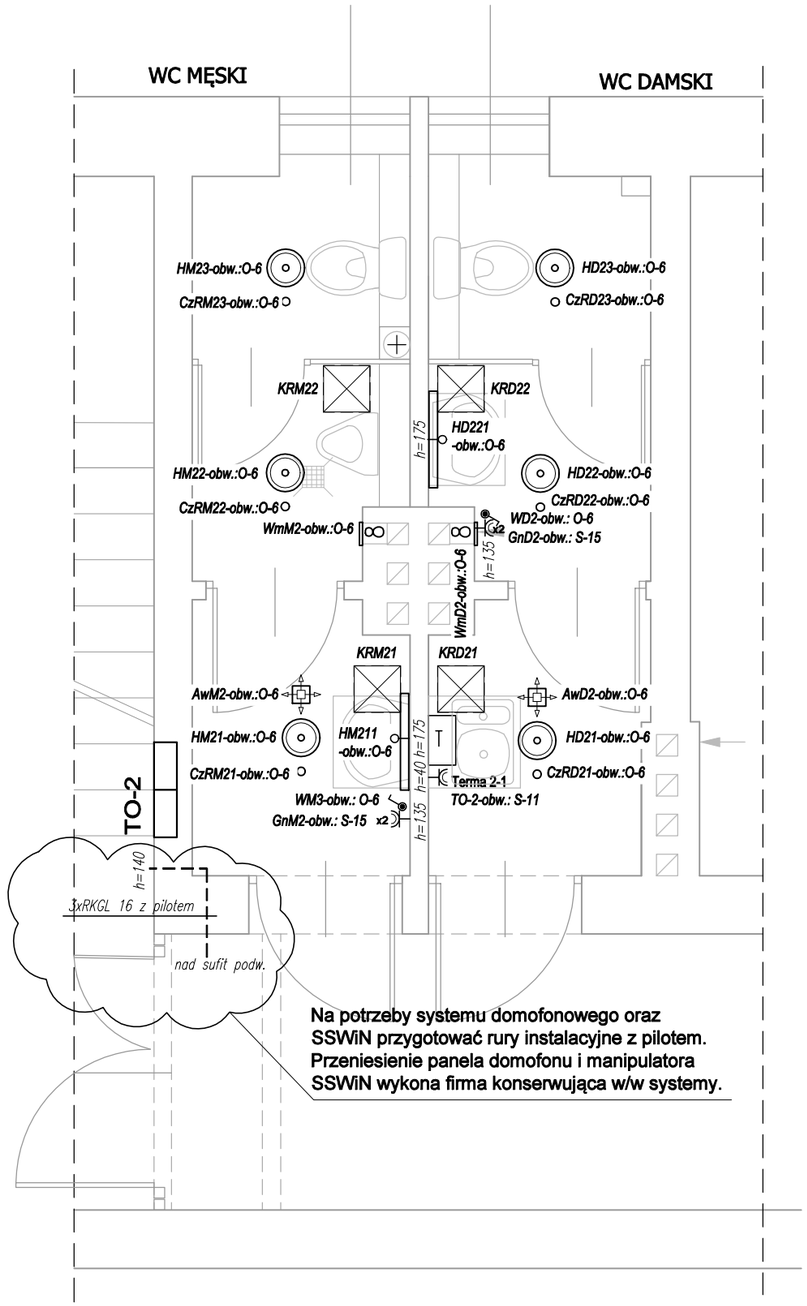

Na potrzeby systemu domofonowego oraz SSWiN przygotować rury instalacyjne z pilotem. Przeniesienie panela domofonu i manipulatora SSWiN wykona firma konserwująca w/w systemy.

W suficie podwieszonym zainstalować klapy rewizyjne KR
W obrębie klapy rewizyjnej, na stopie stałym, zainstalować puszki rozgałęźne i przekaźnik czujnika ruchu zapewniając w ten sposób dostęp serwisowy do instalacji elektrycznej.
Lampy oświetlenia podstawowego instalować w środku geometrycznym pomieszczenia.
Wentylatory wyciągowe sterowane czujnikiem ruchu zainstalowanym w pierwszym pomieszczeniu od korytarza.
Szczegółowy schemat instalacji elektrycznej na rys. E-07 i E-07-1

LEGENDA

- gniazdo wtykowe 2P+T 16A p/t IP 54
- x2 gniazdo wtykowe 2x2P+T 16A p/t IP 54
- łącznik 1-biegunowy p/t IP 54
- wypust zasilający

24 szt. — Oprawa LED moc 15W, strumień oprawy 1670lm; Ra=84; IP65
temp. barwowa: 3000K;
do sufitów podwieszanych G/K
np.: Bari DL IP65 LED 245 mm 15W 3000K

Oprawa LED moc 9W, strumień oprawy 1140lm; IP44;
temp. barwowa: 3000K; kinkiet 63x8x5,5 cm
np.: GS-LWA-9W 3000K WH

24 szt. — Miniaturowy czujnik ruchu na podczerwień do zabudowy w sufitach podwieszanych 230v/800W (LED 200W)
np.: PIR mini CR-7 230V 800W

8 szt. — Oprawa awaryjna LED
czas podtrzymania 3h, 3W, autotest
oświetlenie powierzchni otwartych (antypaniczna)
np.: TM Ontec D M1 180 NM AT

16 szt. — Klapa rewizyjna z profili aluminiowych do sufitów G/K z wkładką G/K 12,5 mm o wymiarach 300x300 mm (otwór montażowy 305x305 mm) z dwoma zamkami zatrzaskowymi
np.: System F1 nr 300300G125 FF SYSTEM

8 szt. — Dwubiegowy wentylator osiowy łazienkowy z czujnikiem wilgotności i zwłoką czasową na wyłączenie (np.: wentylatory Quiet Mild DUO 125 TH prod. VENTS)
wg projektu: Instalacje sanitarne

6 szt. — T Podgrzewacz wody 10l (np. GT 10 U prod. BIAWAR)
wg projektu: Instalacje sanitarne

DDM - Dorota Doliwa-Mikołajska
01 407 Warszawa; ul Deotymy 19/21 m.2
tel.: 0 502 440 335; email: ddm@mikolajski.pl
projektowanie architektoniczne

SANITARIATY
Warszawa; ul. Ksawerów 21; budynek "A"

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKT REMONTU SANITARIATÓW			1:40	Nr E-03
2 PIĘTRO PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			skala	rysunek
nazwa rysunku				
mgr inż. W. Horodko	Inst. elektryczne	Wa-949/94	VI 2022	
mgr inż. G. Błażejak				
Imię inazwisko projektanta	specjalność	Nr uprawnień bud.	data	podpis